


Schemat rozdzielnicy TP3L



Ilość opraw wyłączonych (szt.)		Ilość opraw osłoniętych (szt.)	
0,63kW	Oświetlenie ogólne pokoje biurowe	0,63kW	10
0,86kW	Oświetlenie ogólne pokoje biurowe	0,86kW	12
0,86kW	Oświetlenie ogólne pokoje biurowe	0,86kW	12
0,43kW	Oświetlenie ogólne pokoje biurowe	0,43kW	12
0,43kW	Oświetlenie ogólne pokoje biurowe	0,43kW	12
0,43kW	Oświetlenie ogólne pokoje biurowe	0,43kW	12
0,15kW	Oświetlenie sanitarne	0,15kW	5
0,25kW	Oświetlenie ogólne / awaryjne komunikacja	0,25kW	7
0,03kW	Oświetlenie ewakuacyjne komunikacja	0,03kW	3

INWESTYCJA		TYTUŁ RYSUNKU		PROJEKTOWAŁ		OPRACOWAŁ		DATA:	2009.07
INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. NEWELSKA 6 WARSZAWA		SCHEMAT ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ TP3L		MGR INŻ. JERZY ZATKALIK MAZ/IE/2189/02		MGR INŻ. ADAM POPRAWSKI		SKALA:	-
				Podpis		Podpis		NR RYS.	E12a

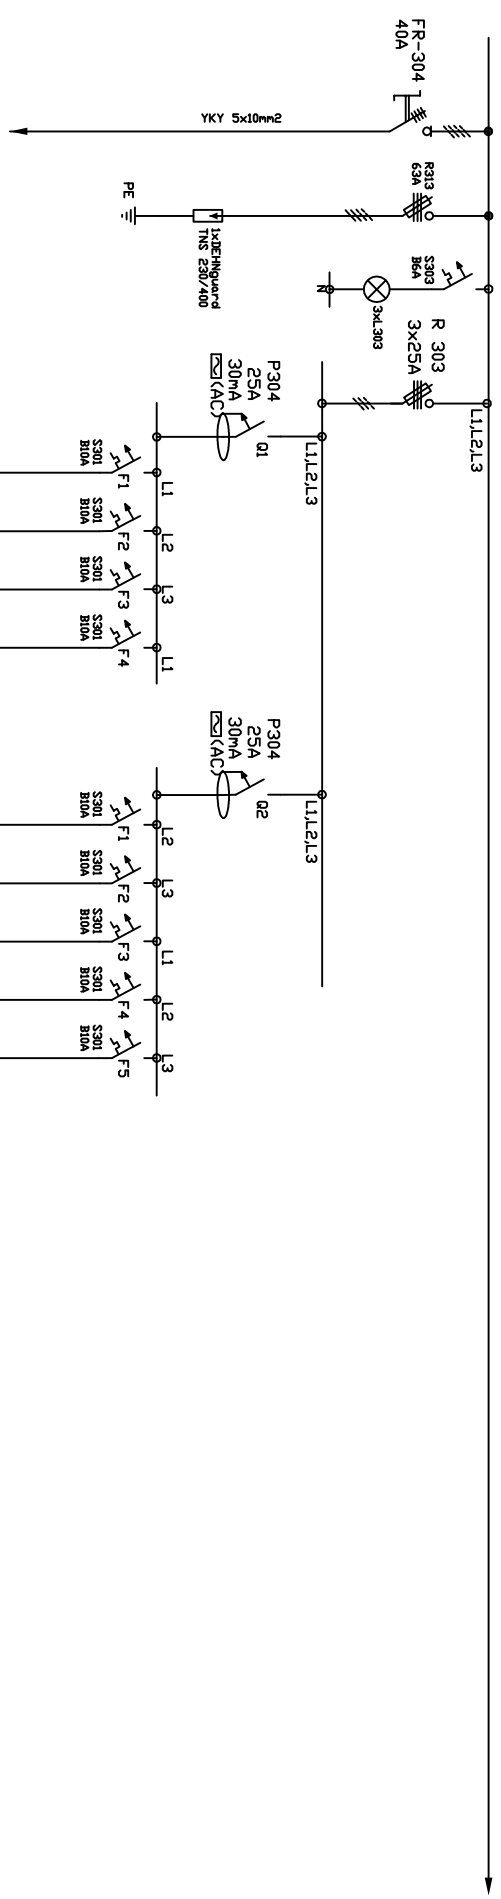