


# Rozdzielnica TUPSI

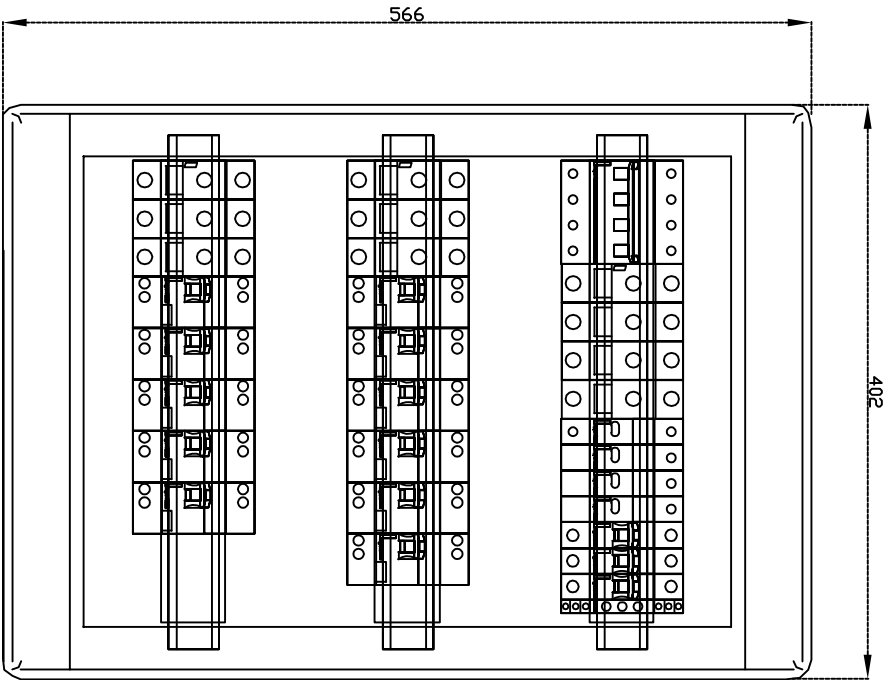

## UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ORAZ WYPOSAŻENIA TABLICY ELEKTRYCZNEJ:

1. Rozdzielnica naścienna, zamykana drzwiami typ RN55 o wymiarach 566x402 mm. (wys. x szer.).
2. Stopień ochrony IP43.
3. Rozmieszczenie aparatury na szynach "DIN".
4. Skrzynka w wykonaniu naściennym.
5. Aparaty stosowane w rozdzielniczy muszą posiadać obowiązujące atesty.
6. Na elewacji tablicy opisać jej symbol.
7. Przeznaczenie aparatów w rozdzielniczy opisać na płycie maskującej aparaty.

INWESTYCJA		TYTUŁ RYSUNKU		PROJEKTOWAŁ		OPRACOWAŁ		DATA:	2009.07
INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. NEWELSKA 6 WARSZAWA		ELEWACJA ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ TUPSI		MGR INŻ. JERZY ZATKALIK MAZ/IE/2189/02		MGR INŻ. ADAM POPRAWSKI		SKALA:	-
				Podpis		Podpis		NR RYS	E17b

